

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

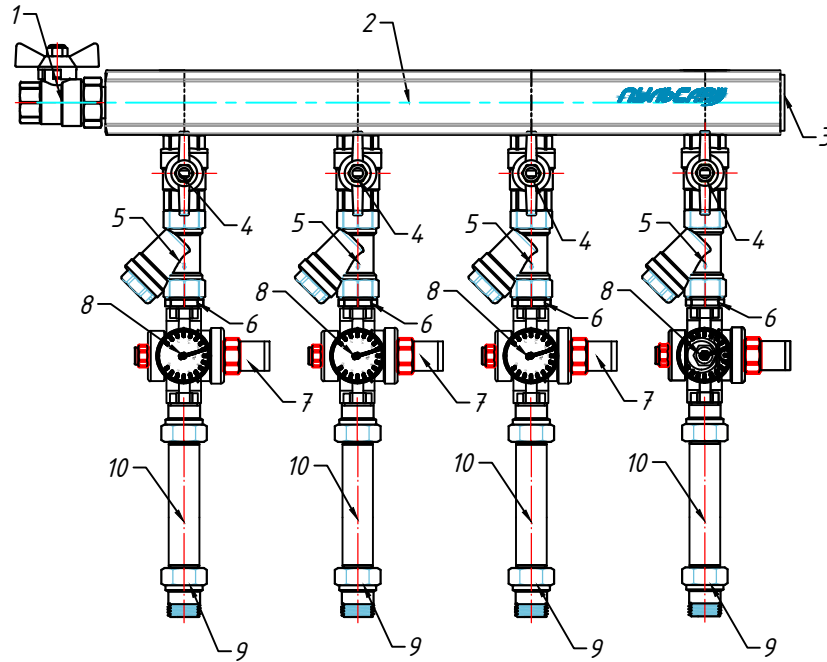

0-П-0-20П-4-15-Ф-РД-0-0-М		
№	Имя	Количество
1	Кран шаровый с полусгоном; дабочка; В/Н; Ду20; Ру25	1
2	Коллектор латунный 2004.50-1	1
3	Заглушка коллектора Б 3/4" с резиновым кольцом	1
4	Кран шаровый; дабочка; Н/Н; Ду15; Ру25	4
5	Фильтр сетчатый; Ду15; Ру16	4
6	Ниппель Ду15	4
7	Регулятор давления под манометр; Ду15	4
8	Манометр аксиальный до 16 бар	4
9	Установочный присоединительный комплект Ду-15	4
10	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика 15 L-110 (пластик)	4

Согласовано _____ Дата _____

Печать

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
 Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.
 Максимальная рабочая температура 105 °С.
 Максимальное рабочее давления 10 бар.
 Испытательное давление 16 бар.
 Узлы имеют паспорт и сертификат.

				ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"		
				www.pulsarm.ru		
				Чертеж общего вида		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.						
Пров.						
Г.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.						
Утв.						