Н 00015228	№0156

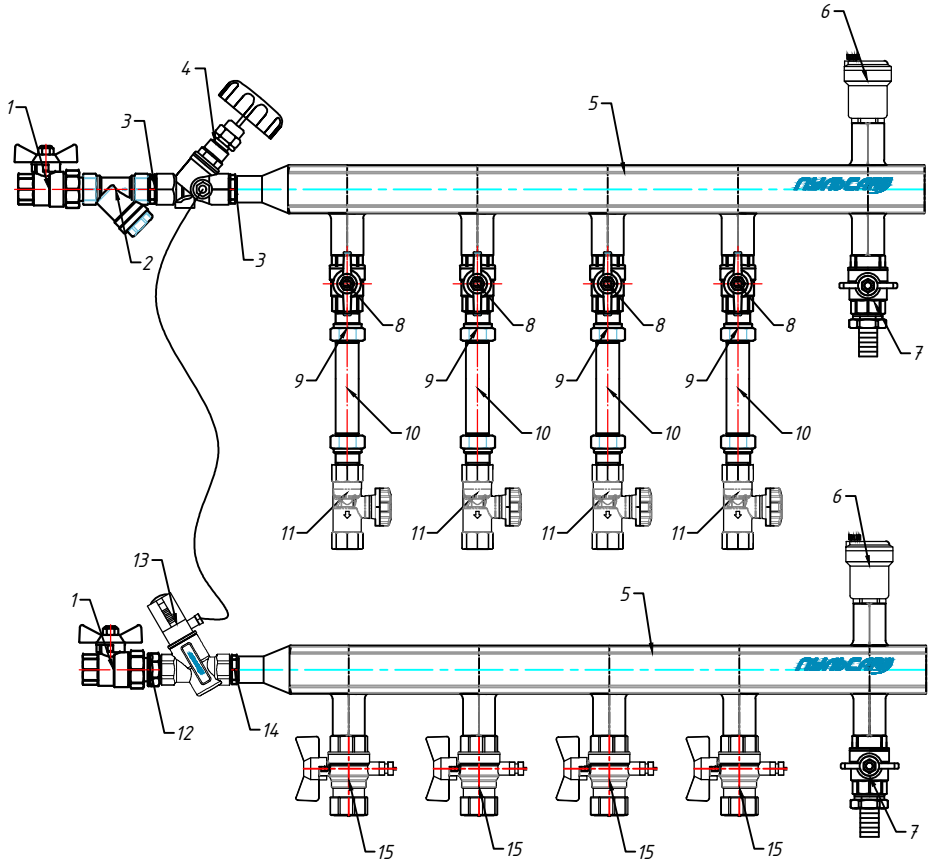

0- Л -20- Р 20- А 15-50 ЧСт -4- Р 15-15- ВА -КД -0		
№	Имя	Количество
1	Кран шаровый с полусгоном; бабочка; В / Н; Ду 20; Ру 25	2
2	Фильтр сетчатый; Ду 20; Ру 16	1
3	Ниппель Ду 20	2
4	Клапан балансировочный; ручной; без ниппелей; Ду 20; HERZ Штремакс -R	1
5	Коллектор; чёрная сталь; Ду 50; ввод Ду 20(вн.р.); 4 отвода Ду 15	2
6	Воздухоотводчик; автоматический; Ду 15	2
7	Кран шаровый дренажный; Н / Штуцер; Ду 15; Ру 10	2
8	Кран шаровый; бабочка; В / В; Ду 15; Ру 16	4
9	Установочный присоединительный комплект Ду -15	4
10	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика 15 L-110 (пластик)	4
11	Клапан балансировочный ручной Ду 15 «Пульсар Компакт»	4
12	Переходник; В / Н; Ду 20/ Ду 15; Ру 16	1
13	Регулятор перепада давления Ду 15 «Пульсар РПД» импульсная трубка в комплекте	1
14	Ниппель Ду 20 переходник Ду 15	1
15	Кран шаровой для монтажа термодатчика Ду 15	4

Согласовано _____ Дата _____

Печать

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.
Максимальная рабочая температура 105 °С.
Максимальное рабочее давления 10 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Узлы имеют паспорт и сертификат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" www.pulsarm.ru			
Разраб.					Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.